


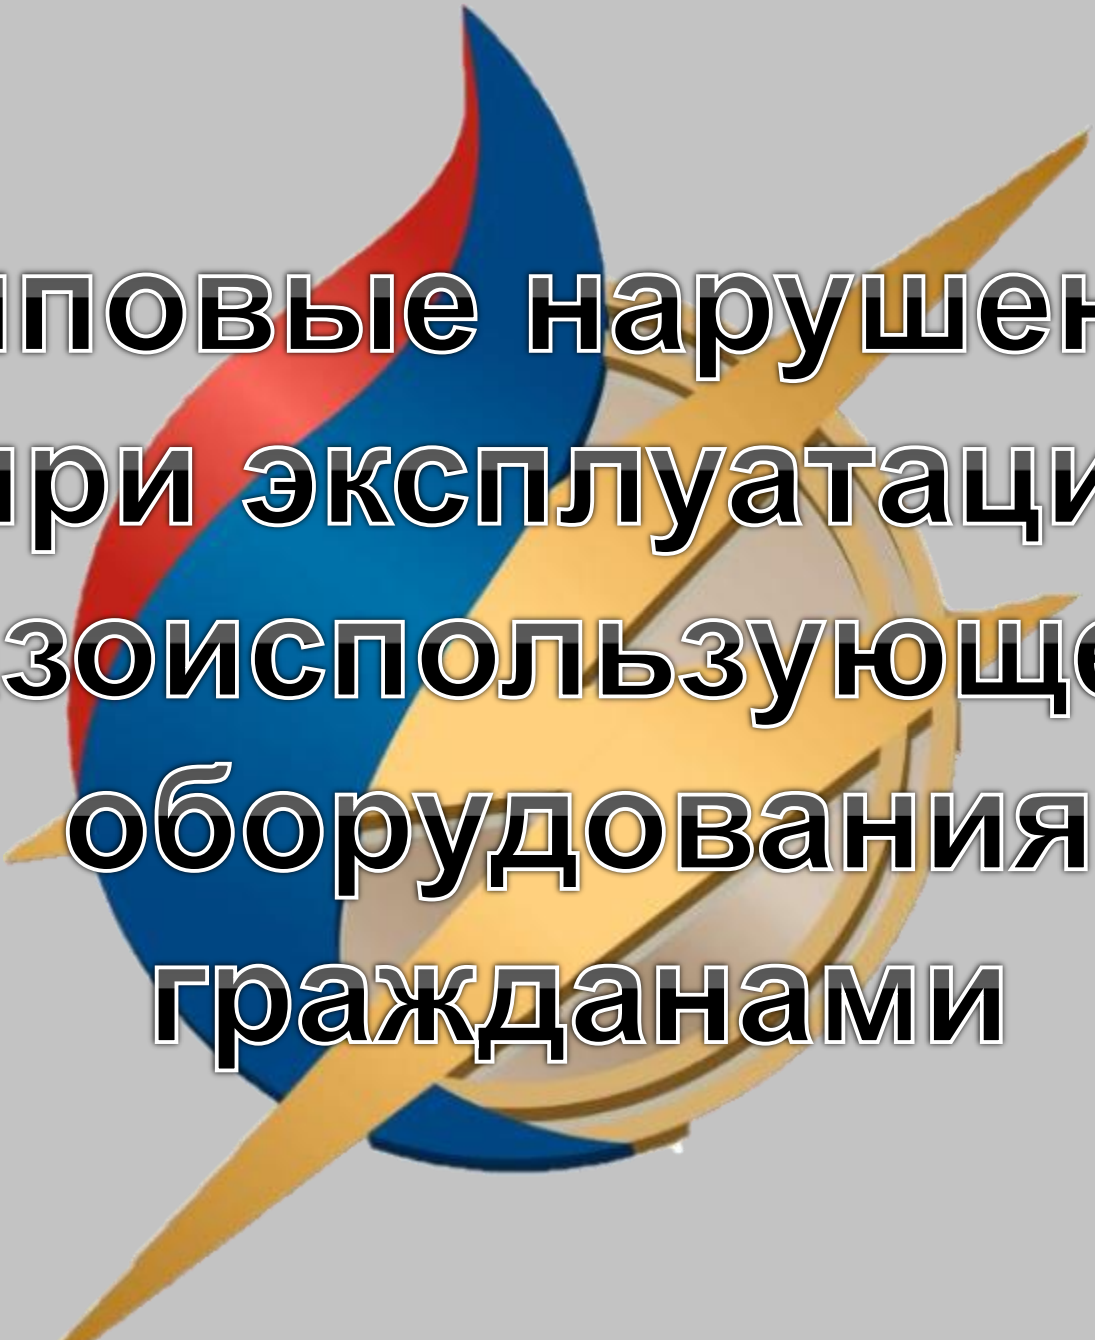

Типовые нарушения при эксплуатации газоиспользующего оборудования гражданами

Филиал Госэнергогазнадзора по г.Минску и Минской области

Во избежание несчастных случаев при пользовании газом в быту, необходимо соблюдать требования, регламентированные Правилами пользования газом в быту, среди которых:

❑ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** (пункт 40 Правил пользования газом в быту):

- ✓ препятствовать работе системы вентиляции и системы дымоудаления (подпункт 40.20);



Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. Дефлекторы (решетки) вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования требуется обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха (пункт 34 Правил пользования газом в быту).



- ✓ допускать к пользованию газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи, детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием - детей до 14 лет, недееспособных лиц, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием (подпункт 40.1);





Филиал Госэнергогазнадзора по г.Минску и Минской области

- ✓ пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, несвоевременного проведения технического обслуживания, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности (подпункт 40.2);



Филиал Госэнергогазнадзора по г.Минску и Минской области



Филиал Госэнергогазнадзора по г.Минску и Минской области

- ✓ оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности (подпункт 40.4);



- ✓ использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи (подпункт 40.5);



- ✓ производить самовольное подключение, отключение газового оборудования, в том числе после его отключения газоснабжающими организациями, его перестановку с применением сварки или иных способов соединения, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу приборов индивидуального учета расхода газа, присоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления (подпункт 40.6);




- ✓ привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор, ограничивать доступ к разъемным соединениям и отключающим устройствам на газопроводах (подпункт 40.7);



- ✓ сушить вещи над пламенем горелок газоиспользующего оборудования (подпункт 40.8);



- ✓ использовать помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, не по назначению (подпункт 40.9);

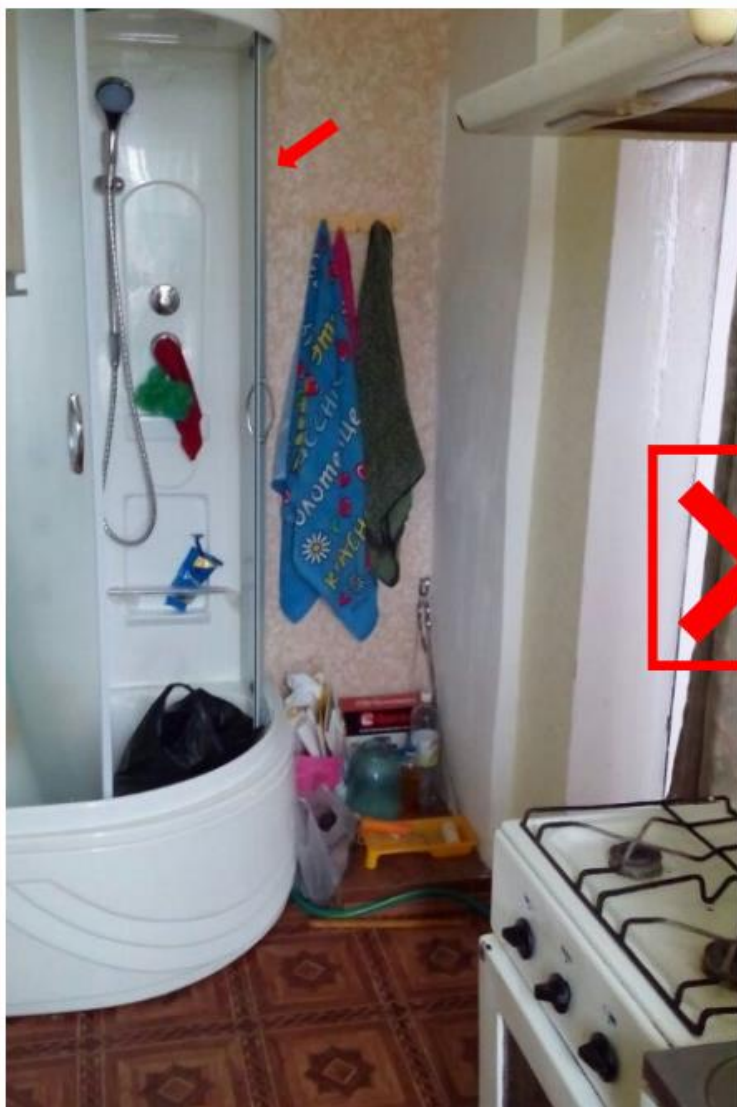

Филиал Госэнергогазнадзора по г.Минску и Минской области

- ✓ подсоединять к газопроводам и газовому оборудованию, а также к ИБУ самодельные горелки и другие приспособления (подпункт 40.11);



- ✓ эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, присоединительных дымоотводов (подпункт 40.12);



*разрушенный оголовок дымовых
и вентиляционных каналов*



установка зонтов на дымовых каналах



*установка электромеханических
вытяжек в помещении с установленным
отопительным и водогрейным
оборудованием с открытой камерой
сгорания*

- ❑ потребители газа ОБЯЗАНЫ (пункт 11 Правил пользования газом в быту):
- ✓ обеспечивать своевременную покраску внутренних и вводных газопроводов, газопроводов ИБУ, резервуарной установки (подпункт 11.18);
- ✓ при газификации жилого дома от ИБУ содержать шкаф (при его наличии) в исправном состоянии, при необходимости производить его ремонт и окраску, обновление надписей на его лицевой стороне "ГАЗ. ОГНЕОПАСНО", ремонт несгораемого основания, исключаящего просадку шкафа (подпункт 11.8);




- ✓ содержать газовое оборудование в чистоте, предохранять горелки газоиспользующего оборудования от загрязнения в процессе приготовления пищи (подпункт 11.6);



- ✓ обеспечивать в соответствии с требованиями жилищного законодательства соблюдение установленных для проживания санитарных и технических требований, использовать помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, по назначению. Обеспечивать установку и поддерживать в работоспособном состоянии автономные сигнализаторы (извещатели) обнаружения угарного газа в помещениях, в которых смонтировано газоиспользующее оборудование с организованным отводом продуктов сгорания (подпункт 11.7).



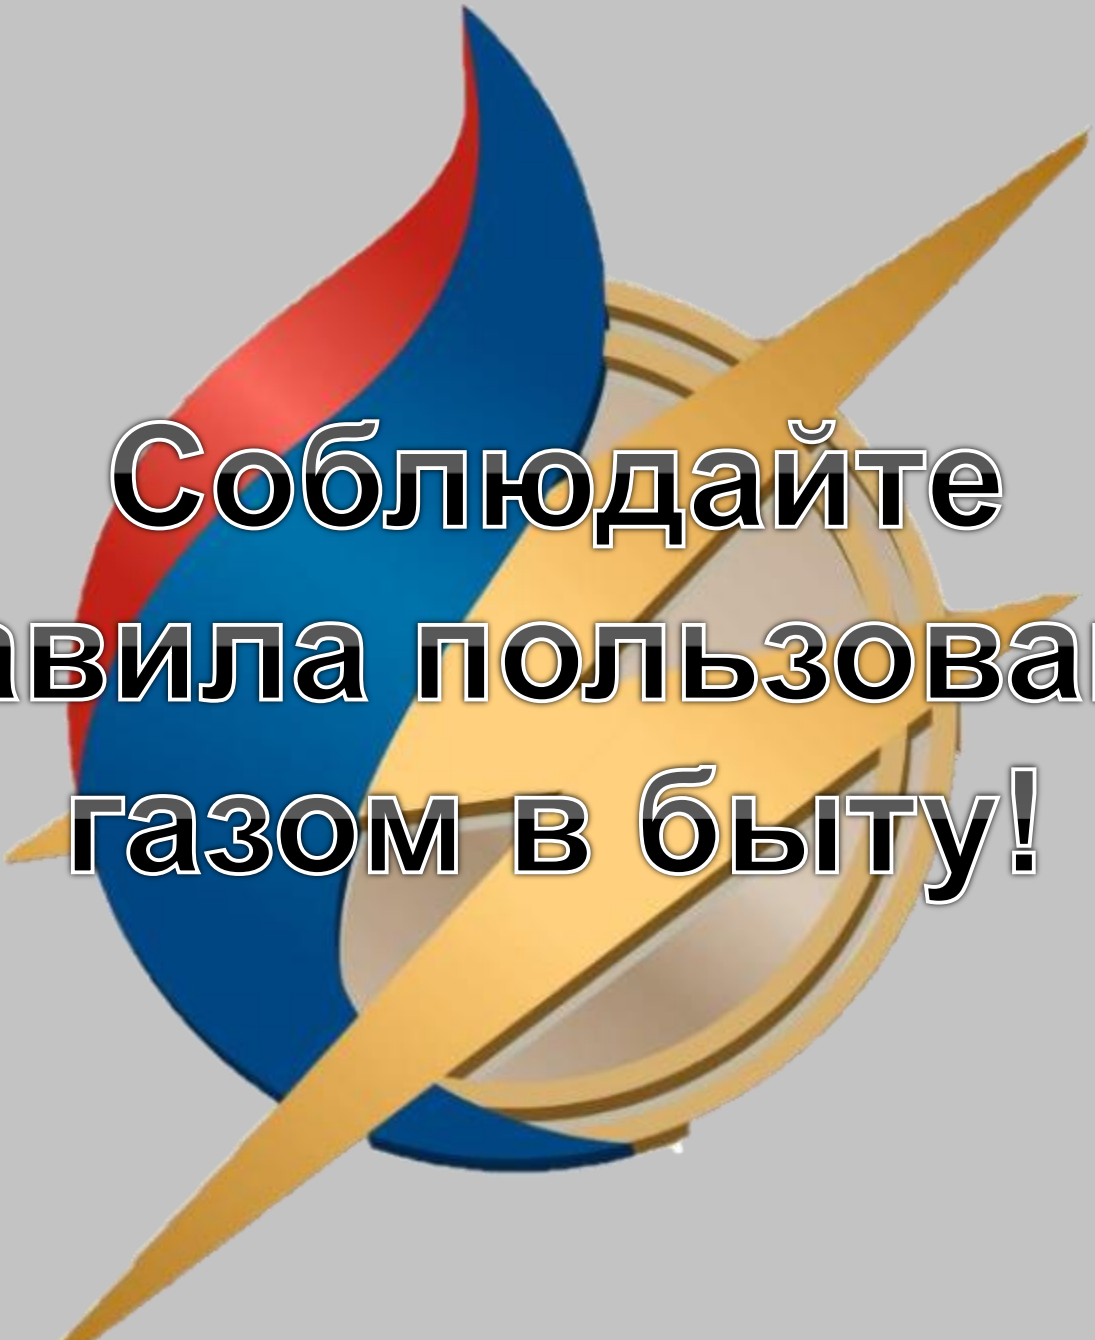

**Соблюдайте
правила пользования
газом в быту!**

Филиал Госэнергогазнадзора по г.Минску и Минской области